


domovea

energie

tebis

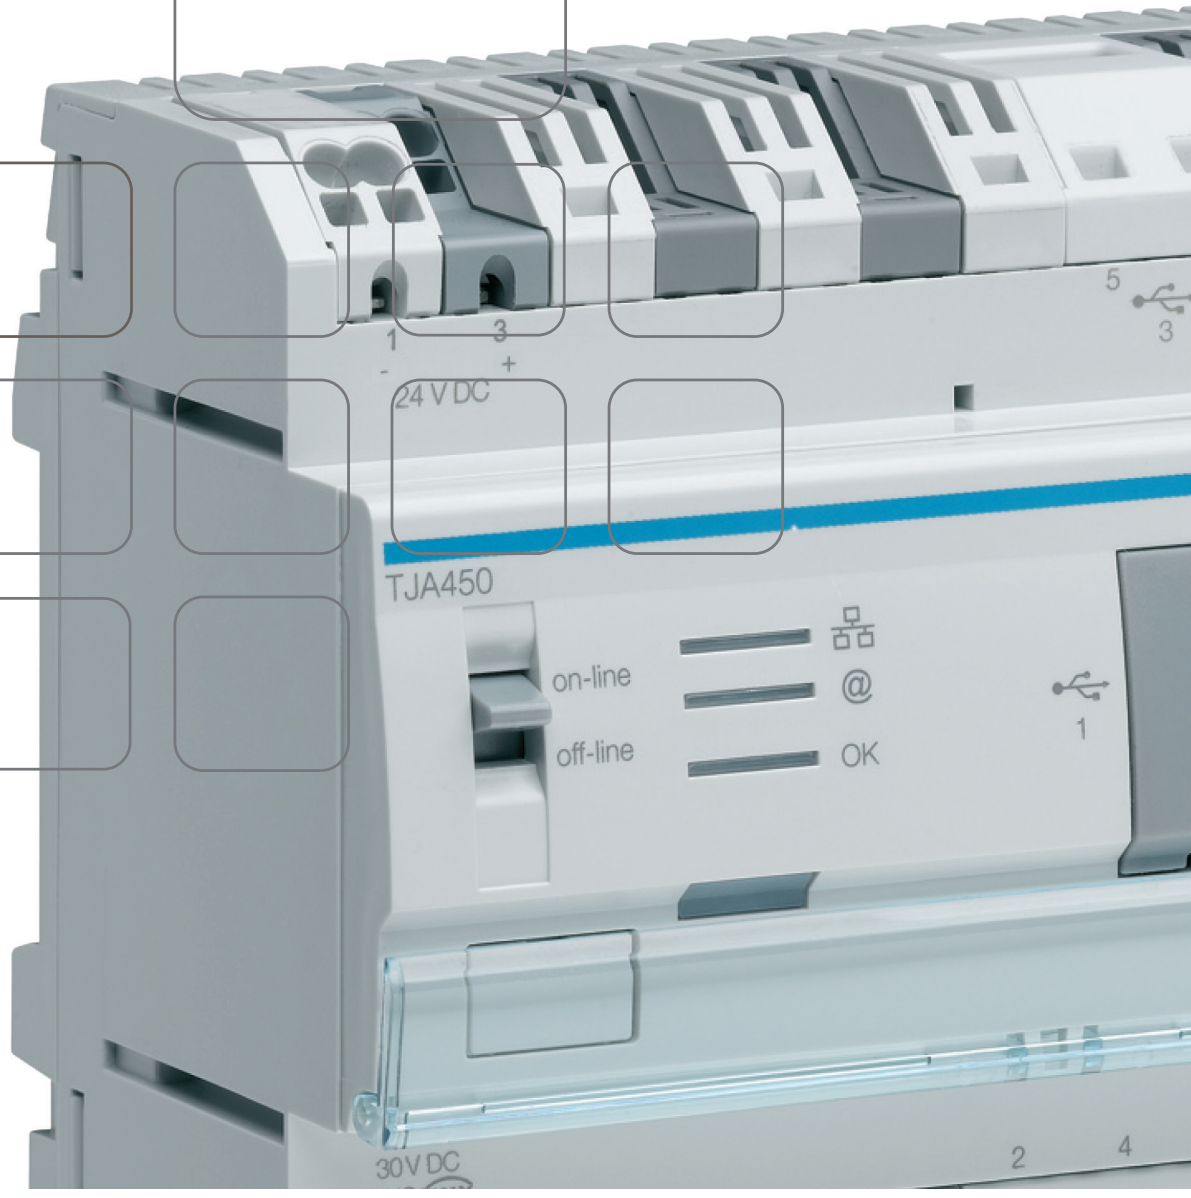

INHALT

Seite

1.	EINLEITUNG.....	2
1.1	GEGENSTAND DIESES DOKUMENTS.....	2
2.	DIE ZÄHLERARCHITEKTUR	3
2.1	ALS ZÄHLER VERWENDETE OBJEKTE	3
2.2	HAGER-PRODUKTE MIT ZÄHLERFUNKTION	4
3.	KONFIGURIERUNG DER ENERGIE-ANZEIGEFUNKTIONEN.....	6
3.1	KONFIGURIERUNG DER ENERGIE-ANZEIGEFUNKTION	7
3.2	MESSUNGEN	14
4.	ANZEIGE DER ENERGIEFUNKTIONEN	18
4.1	BILDSCHIRM VOM TYP ANZEIGE DER MOMENTANLEISTUNG ODER DURCHFLUSS	18
4.2	DISPLAY VOM TYP GRAFISCHE VERBRAUCHSDARSTELLUNG.....	21
4.3	ENERGIEÜBERSICHT-BILDSCHIRME	23
4.4	EINSTELLUNGEN SCREEN.....	24
4.5	ENERGIE-GERÄTE IN DEN SEQUENZEN	26
5.	ANHANG.....	27
5.1	KONFIGURATIONSBEISPIEL DES EINGANGSMODULS TXA306:	27

1. EINLEITUNG

Die Energie-Visualisierungsfunktion von domovea trägt einer steigenden Nachfrage nach Reduzierung des Energieverbrauchs Rechnung.

Nach Erfassung der Daten durch die unterschiedlichen KNX-Produkte werden diese mittels des KNX TP Busses an den domovea-Server weitergeleitet.

Die Software und der Server archivieren diese Daten, die nach der Verarbeitung auf einem Display (Touchscreen, Laptop, etc.) angezeigt werden.

1.1 GEGENSTAND DIESES DOKUMENTS

Die in diesem Handbuch enthaltenen Beschreibungen sollen den Installateur mit der Funktion Energieübersicht des domovea-Systems vertraut machen.

Die Verfahren, die in diesem Handbuch beschrieben werden, sollen den Installateur bei der Konfigurierung und der Anzeige der Energiefunktionen einer domovea-Installation unterstützen.

2. DIE ZÄHLERARCHITEKTUR

2.1 ALS ZÄHLER VERWENDETE OBJEKTE

In einer KNX-Installation wird die Energiemessung mit Kommunikationsobjekten dargestellt, die auch Datapoints genannt werden. Die Anzahl und die Art dieser Kommunikationsobjekte sind abhängig vom Produkt und der Erfassungsweise der Zählerdaten.

Die nachfolgende Tabelle beschreibt die unterschiedlichen Objekte der Zählerarten, die in den KNX-Produkten von Hager verfügbar sind.

Name des Objekts	Format	Datapoint-Identifizierung	Einheit	Anmerkung
Momentanwert der Leistung	4 Bit	DPT 14.056	W	/
Wirkenergie	4 Bit	DPT 13.010	Wh	/
Tarifwahl	1 Bit	DPT 5.006	/	Siehe nachfolgende Tabelle zur Interpretation der Werte nach Installationsland
Tarif - Wirkenergie	6 Bit	DPT 235.001	/	Enthält die DPT 13.010 und 5.006 + 1 Bit Datengültigkeit
Zählerwert	4 Bit	DPT 12.001	/	/
Volumen	4 Bit	DPT 14.076	/	/
Durchfluss	4 Bit	DPT 14.077	/	/


Werte des Objekts Tarif	Interpretation Tarif Frankreich	Interpretation Tarif Deutschland
0	Basis	Kein Tarif
1	Niedrigtarif	Tarif 1
2	Normaltarif	Tarif 2
3	EJP Tag normal	/
4	EJP Spitzenwert Tag mobil	/
5	Tempo Bleu Niedrigtarif	/
6	Tempo Blanc Niedrigtarif	/
7	Tempo Rouge Niedrigtarif	/
8	Tempo Bleu Normaltarif	/
9	Tempo Blanc Normaltarif	/
10	Tempo Rouge Normaltarif	/

2.2 HAGER-PRODUKTE MIT ZÄHLERFUNKTION

Die nachfolgende Tabelle bietet eine detaillierte Auflistung der KNX-Produkte von Hager, die eine Erfassung der Stromzählerdaten ermöglichen:

Produktreferenz	KNX Schnittstelle	Art der Messung	Verfügbare Objekte	Datapoint Identifizierung
TE360	TP	Direkt: Reihenverbindung mit dem zu überwachenden Kreislauf.	Momentanleistung	DPT 14.056
			Aktive Energie	DPT 13.010
			Tarifwahl	DPT 5.006
TE370	TP	Direkt: Anschluss eines Stromwandlers an den zu überwachenden Kreis	Momentanleistung	DPT 14.056
			Aktive Energie	DPT 13.010
			Blindenergie	DPT 13.012
			Tarifwahl	DPT 5.006
TXA306	TP	Indirekt: Berücksichtigung der von einem Zähler ausgesendeten Zählimpulse	Zählerwert	DPT 12.001
WKT660 + TXA230A/ TXA230B	TP	Direkt: Anschluss eines Stromwandlers an den zu überwachenden Kreis	Momentanleistung	DPT 14.056
			Aktive Energie	DPT 13.010
			Tarifwahl	DPT 5.006
			Tarif - Aktive Energie	DPT 235.001
EHZ503 + TR131A/B	RF => TP	Indirekt: Anbringen der 'Haube' auf dem eHZ Zähler, der die Infrarotimpulse in Messung umwandelt.	Momentanleistung	DPT 14.056
			Tarifwahl	DPT 5.006
			Tarif - Aktive Energie	DPT 235.001
TE330	TP	Direkt: Anschluss eines Stromwandlers an den zu überwachenden Kreis.	Momentanleistung	DPT 14.056
			Aktive Energie	DPT 13.010
			Tarifwahl	DPT 5.006
			Tarif - Aktive Energie	DPT 235.001
TYC701E	TP	Indirekt: Berücksichtigung der von einem Zähler ausgesendeten Zählimpulse.	Durchfluss und Volumen (4 Byte)	DPT 14.076 DPT 14.077
TYC702E	TP	Indirekt: Berücksichtigung der von einem Zähler ausgesendeten Zählimpulse.	Durchfluss und Volumen (4 Byte)	DPT 14.076 DPT 14.077


Das nachfolgende Schema fasst die Architektur der Energieanzeigefunktion des domovea-Systems zusammen:

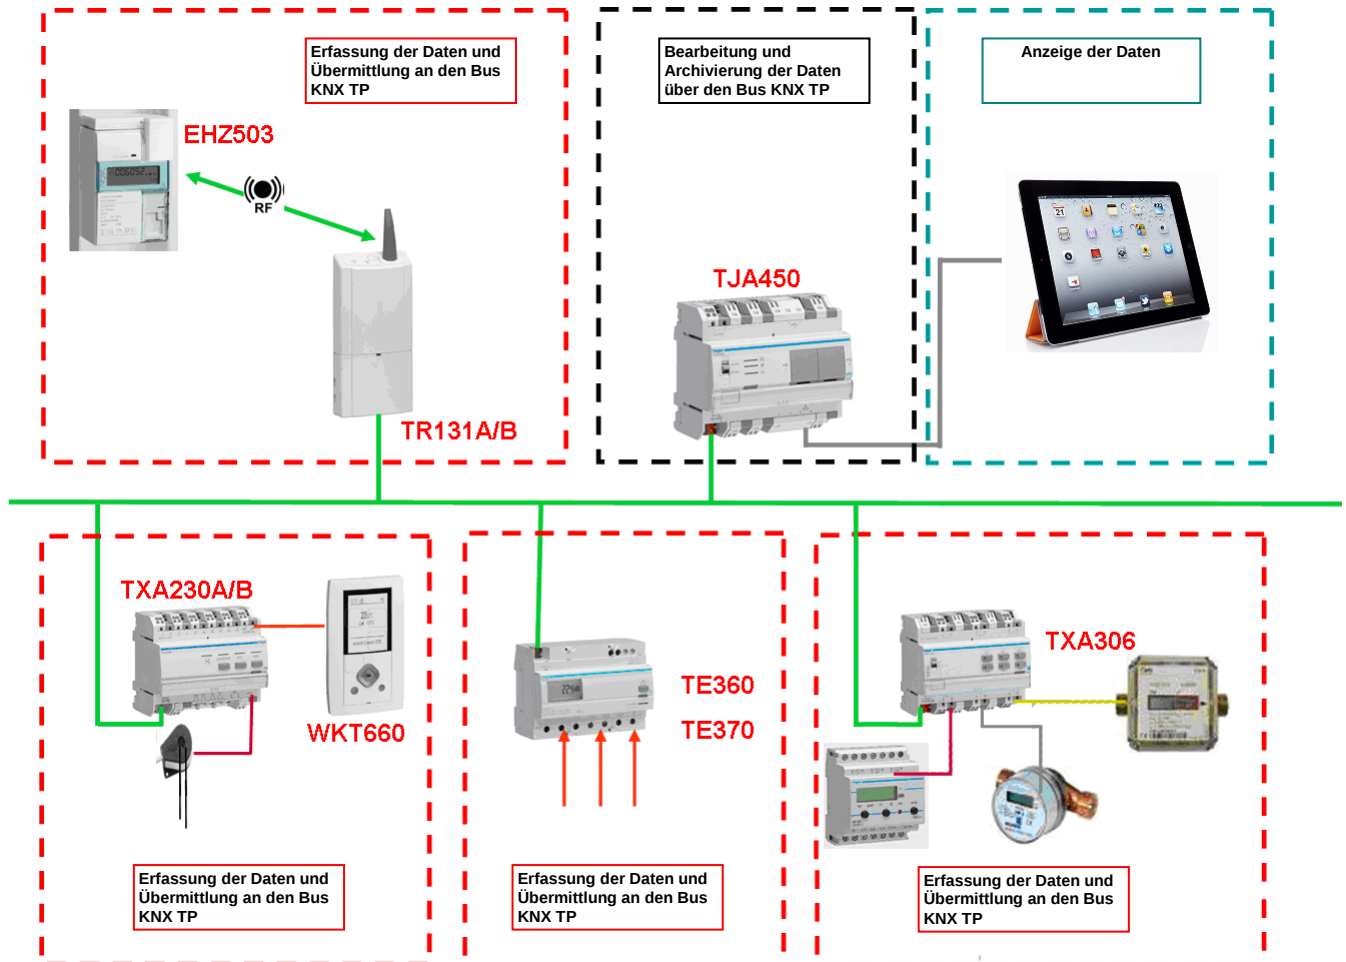

3. KONFIGURIERUNG DER ENERGIE-ANZEIGEFUNKTIONEN

Im domovea-Konfigurator sind 3 Geräte vom Typ "Energieverwaltung" verfügbar:


- **Energiezähler:** Apparat für die Messung von Leistung und elektrischer Energie.
- **Wasserzähler:** Apparat für die Messung von Wasserdurchsatz und -volumen.
- **Gaszähler:** Apparat für die Messung von Gasvolumen.

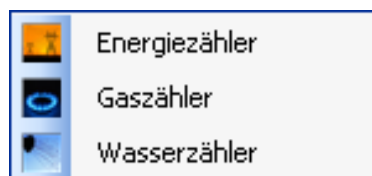

3.1 KONFIGURIERUNG DER ENERGIE-ANZEIGEFUNKTION

Eine Energieanzeige hinzufügen:


- Klicken Sie auf **Geräte** (1) in der Liste der Links,
- Klicken Sie auf **Zufügen** (2) in der Menüleiste, dann auf **Energie Verwaltung** (3) und auf den gewünschten Gerätetyp (4).

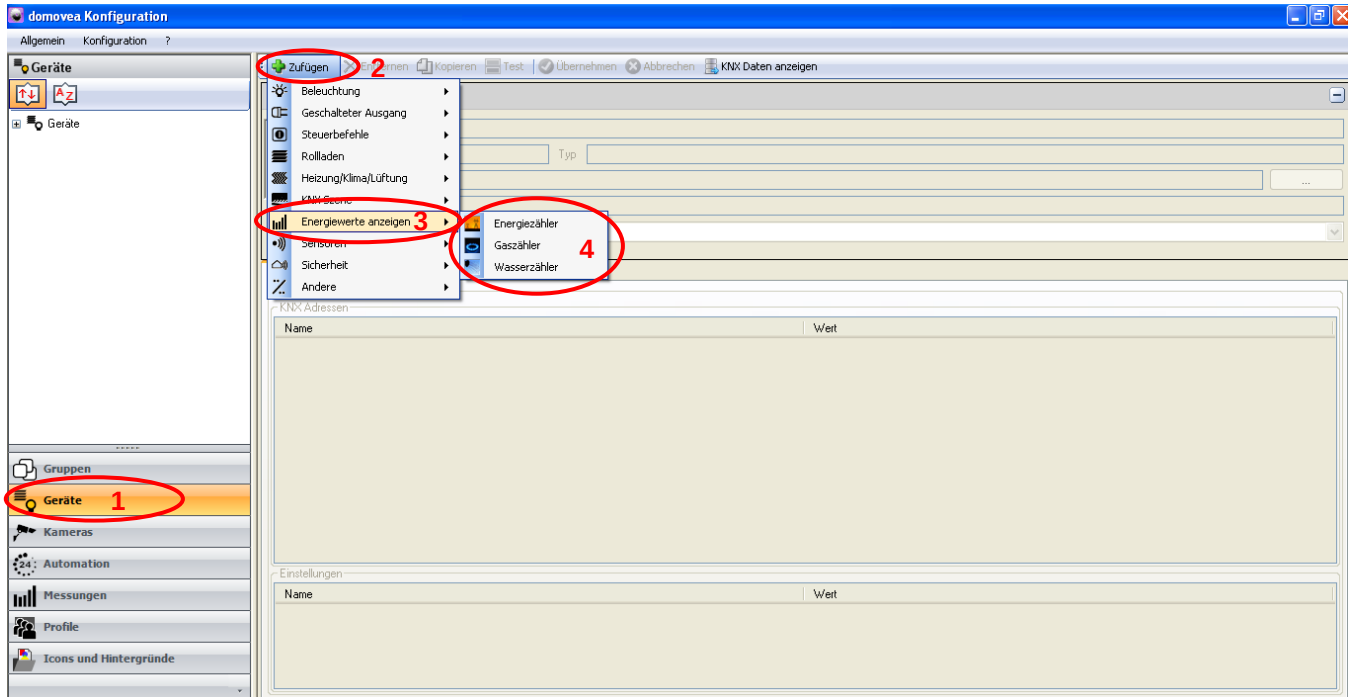

Um es domovea zu ermöglichen, Energiedaten über bestimmte Zeiträume anzuzeigen oder zu vergleichen, muss ein Messwertarchiv angelegt werden.


Wenn es sich bei dem eingefügten Gerät um einen Zähler, einen Nebenzähler oder eine Energieanzeige handelt, fordert der domovea-Konfigurator den Nutzer zur Bestätigung der Erstellung eines Messwertarchivs für dieses Gerät auf.

Das folgende Fenster wird angezeigt:

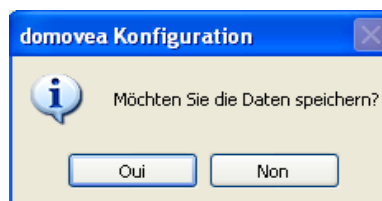

Klicken Sie auf **Ja**, um das Archiv anzulegen, oder auf **Nein**, um den Vorgang abzubrechen.

Das Gerät wird in die Geräteliste gefügt und es erscheint das folgende Fenster:

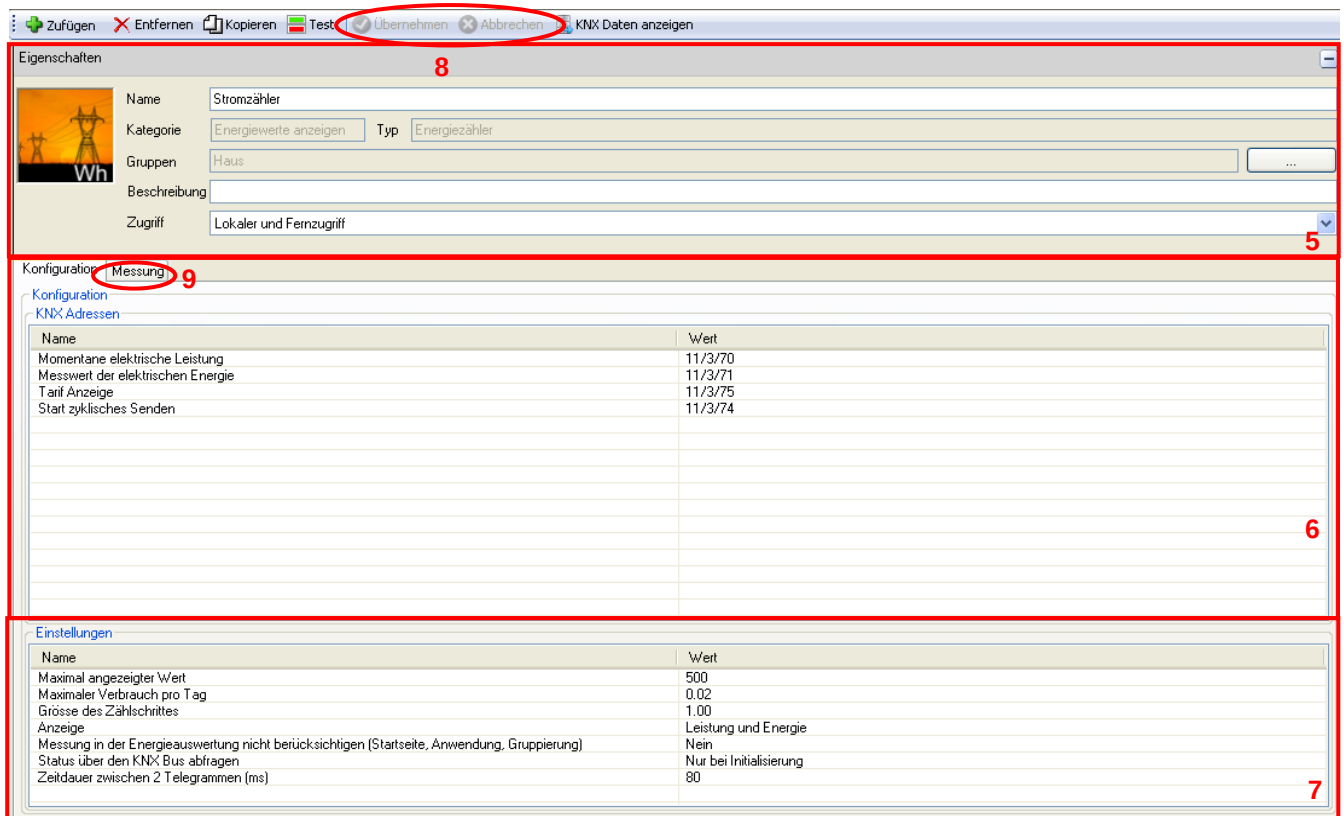

Eigenschaften 8

Name: Stromzähler

Kategorie: Energiewerte anzeigen Typ: Energiezähler

Gruppen: Haus

Beschreibung:

Zugriff: Lokaler und Fernzugriff 5

Konfiguration 9

Konfiguration

KNX Adressen

Name	Wert
Momentane elektrische Leistung	11/3/70
Messwert der elektrischen Energie	11/3/71
Tarif Anzeige	11/3/75
Start zyklisches Senden	11/3/74

 6

Einstellungen 7

Name	Wert
Maximal angezeigter Wert	500
Maximaler Verbrauch pro Tag	0.02
Größe des Zehlschrittes	1.00
Anzeige	Leistung und Energie
Messung in der Energieauswertung nicht berücksichtigen (Startseite, Anwendung, Gruppierung)	Nein
Status über den KNX Bus abfragen	Nur bei Initialisierung
Zeitdauer zwischen 2 Telegrammen (ms)	80

Durch Änderung der folgenden Attribute kann eine benutzerdefinierte Einstellung der Eigenschaften des Geräts (5) erreicht werden:


- **Name:** ermöglicht die Bestimmung des Gerätenamens.
- **Gruppen:** ermöglicht die Auswahl der Gruppe, welcher das Gerät zugeordnet werden soll.
- **Beschreibung:** ermöglicht eine genaue Beschreibung des Geräts.
- **Zugriff:** ermöglicht die Bestimmung des Zugriffs auf das Gerät.
 - **Lokaler und Fernzugriff:** ermöglicht den Zugriff auf das Gerät mit dem domovea-Client via des Portal domovea.com.
 - **Lokaler Zugriff:** ermöglicht den Zugriff auf das Gerät ausschließlich mit dem domovea-Client.
 - **Nie:** ermöglicht den Zugriff auf das Gerät weder mit dem domovea-Client, noch via des Portals domovea.com.

3.1.1 GEMEINSAME PARAMETER

- **Die Messung von der Energieübersicht ausschließen (Bedienfeld, Anwendung und Gruppierungen):** Ermöglicht den Ausschluss der Messung von berechneten Ansichten (Bedienfeld und Energieübersicht).
- *Mögliche Werte: Ja - Nein*
- *Default-Wert: Nein*
- **Ablesen der Statusanzeigen auf dem KNX-Bus:** Zur Bestimmung der Häufigkeit des Ablesens der Statusanzeigen auf dem KNX-Bus.
- *Default-Wert: Nur während der Verbindung des Bus*
Mögliche Werte:
 - Nur während der Verbindung des Bus
 - Jede Minute (Risiko einer Bus-Sättigung)
 - 2 Minuten (Risiko einer Bus-Sättigung)
 - 3 Minuten
 - 5 Minuten
 - 10 Minuten
 - 15 Minuten
 - 30 Minuten
 - 45 Minuten
 - Eine Stunde
 - 2 Stunden
 - 3 Stunden
 - 5 Stunden
 - 12 Stunden
 - 24 Stunden
 - Täglich
 - Niemals
- **Frist nach Senden:** Zur Bestimmung der Frist, nach deren Ablauf die Objekte gesendet werden.
Mögliche Werte: 0 - 400 ms
Default-Wert 80 ms

3.1.2 ENERGIEZÄHLER

Parametrierung

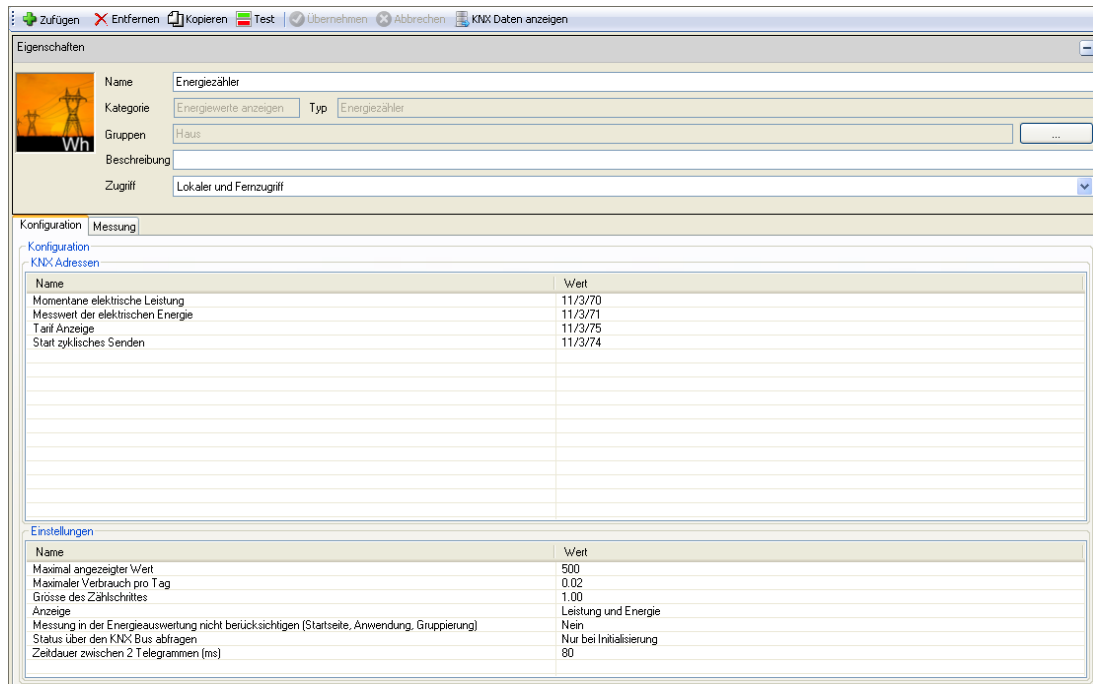

The screenshot shows the 'Eigenschaften' (Properties) window for an 'Energiezähler' (Energy Meter) in the Hager KNX configuration software. The window is divided into several sections:

- Eigenschaften:** Contains fields for Name (Energiezähler), Kategorie (Energiewerte anzeigen), Typ (Energiezähler), Gruppen (Haus), Beschreibung, and Zugriff (Lokaler und Fernzugriff).
- Konfiguration:** Contains a table for 'KNX-Adressen' with columns 'Name' and 'Wert'. The table lists: Momentane elektrische Leistung (11/3/70), Messwert der elektrischen Energie (11/3/71), Tarif Anzeige (11/3/75), and Start zyklisches Senden (11/3/74).
- Einstellungen:** Contains a table for 'Einstellungen' with columns 'Name' and 'Wert'. The table lists: Maximal angezeigter Wert (500), Maximaler Verbrauch pro Tag (0.02), Grösse des Zählerstrittes (1.00), Anzeige (Leistung und Energie), Messung in der Energieauswertung nicht berücksichtigen (Startseite, Anwendung, Gruppierung) (Nein), Status über den KNX Bus abfragen (Nur bei Initialisierung), and Zeitdauer zwischen 2 Telegrammen (ms) (80).

KNX Adresse des Apparats:

- **Elektrische Leistung:** Zur Anzeige der verbrauchten elektrischen Leistung (in W).
- **Elektrische Energie:** Zur Anzeige der verbrauchten elektrischen Energie (in kWh).
- **Tarifanzeige:** Zur Anzeige des laufenden Tarifs.

Dynamische Auffrischung: Zur Zwangssteuerung des Sendemodus des Wertes der elektrischen Leistung für eine schnellere Aktualisierung des Werts. Er wird für eine einstellbare Dauer in ETS aktiviert.

Parameter:

- **Angezeigte maximale Leistung:** Zur Bestimmung des Höchstwerts des Zählers, der die elektrische Leistung anzeigt.
Mögliche Werte: 100 - 100.000 W
Default-Wert: 10.000 W
- **Warnschwelle:** Zur Bestimmung der Warnschwelle, ab der die Anzeige des elektrischen Verbrauchs eine Überschreitungswarnung sendet.
Mögliche Werte: 0 - 100.000 € / Tag
Default-Wert: 100 € / Tag
- **Gewicht des Zählerstrittes:** Bei Verwendung eines Impulszählers zu ändern.
Zur Bestimmung des Wertes eines Impulsschrittes (in m³) in Abhängigkeit des Wertes, den der Zähler gesendet hat (Beispiel: 1 Impuls für 10m³).
Mögliche Werte: 0 – 100 (Auflösung: 0,01)
Default-Wert: 1
- **Anzeige:** Drop-down-Liste zur Auswahl zwischen:
 - Nur Leistung (Kurve)
 - Nur Energie (Tachymeter)
 - Leistung und Energie (Kurve und Tachymeter)Default-Wert: Leistung und Energie.

3.1.3 WASSERZÄHLER

Parametrierung

Eigenschaften

Name: Wasserzähler
 Kategorie: Energiewerte anzeigen Typ: Wasserzähler
 Gruppen: Haus
 Beschreibung:
 Zugriff: Lokaler und Fernzugriff

Konfiguration | Messung

KNX Adressen

Name	Wert
Zählwert	0/2/180
Durchflusswert	0/2/181

Einstellungen

Name	Wert
Anzeige	Zähl- und Durchflusswerte
Größe des Zählchrittes	1,00
Durchfluss Maximalwert	10
Anzeigezeit für Alarmschwelle Leck	Nicht verwendet
Messung in der Energieauswertung nicht berücksichtigen (Startseite, Anwendung, Gruppierung)	Nein
Status über den KNX-Bus abfragen	Nur bei Initialisierung
Zeitdauer zwischen 2 Telegrammen (ms)	80

KNX Adresse des Apparats:

- **Zählwerte (Index):** Zur Anzeige des verbrauchten Wasservolumens (in m³).
- **Durchflusswert:** Zur Anzeige des Wasserdurchflusswerts (in m³/s).

Parameter:

- **Anzeige:** Drop-down-Liste zur Auswahl zwischen:
 - Nur Wasserzähler (Kurve)
 - Nur Durchflusswert (Tachymeter)
 - Zähl- und Durchflusswert (Kurve und Tachymeter)

Default-Wert: Zähl- und Durchflusswert.

- **Gewicht des Zählchrittes:** Bei Verwendung eines Impulszählers zu ändern.

Zur Bestimmung des Wertes eines Impulsschrittes (in m³) in Abhängigkeit des Wertes, den der Zähler gesendet hat (Beispiel: 1 Impuls für 10 m³).

Mögliche Werte: 0 – 1000 (Auflösung: 0,01)

Default-Wert: 1

- **Maximal angezeigter Durchfluss:** Maximal angezeigter Durchfluss auf dem Tachymeter in l/s.

Mögliche Werte: 0 – 100 (Auflösung: 0,01).

Default-Wert: 1

- **Zeit für die Leckwarnschwelle:** Überwachungszeit, in deren Verlauf der Verbrauch mindestens 1 Mal null gewesen sein muss.


Mögliche Werte:

- 1 Minute
- 2 Minuten
- 3 Minuten
- 5 Minuten
- 10 Minuten
- 15 Minuten
- 30 Minuten
- 45 Minuten
- 1 Stunde
- 2 Stunden
- 3 Stunden
- 5 Stunden
- 12 Stunden
- 1 Tag
- Nicht verwendet

Default-Wert: Nicht verwendet.

3.1.4 GASZÄHLER

Parametrierung

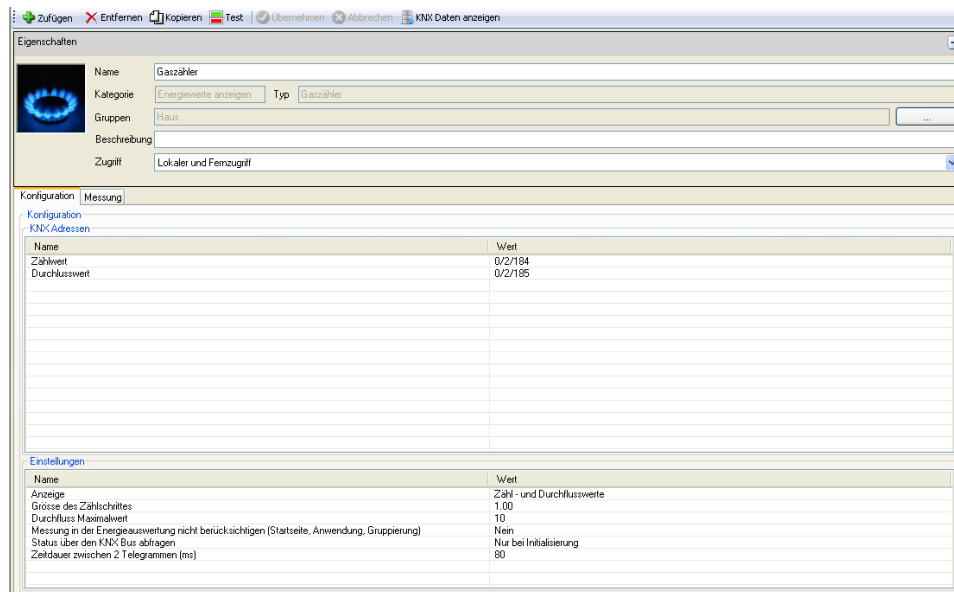

Name	Wert
Zählwert	0/2/184
Durchflusswert	0/2/185

Name	Wert
Anzeige	Zähl- und Durchflusswerte
Größe des Zählschrittes	100
Durchfluss Maximalwert	10
Messung in der Energieauswertung nicht berücksichtigen (Startreihe, Anwendung, Gruppierung)	Nein
Status über den KNX-Bus abfragen	Nur bei Initialisierung
Zeitdauer zwischen 2 Telegrammen (ms)	80

KNX Adresse des Apparats:

- **Zählwerte (Index):** Zur Anzeige des verbrauchten Gasvolumens (in m³).
- **Durchflusswert:** Zur Anzeige des Gasdurchflusswerts (in m³/s).

Parameter:

- **Anzeige:** Drop-down-Liste zur Auswahl zwischen:
 - Nur Wasserzähler (Kurve)
 - Nur Durchflusswert (Tachymeter)
 - Zähl- und Durchflusswert (Kurve und Tachymeter)

Default-Wert: Zähl- und Durchflusswert.

- **Gewicht des Zählschrittes:** Bei Verwendung eines Impulszählers zu ändern. Zur Bestimmung des Wertes eines Impulsschrittes (in m³) in Abhängigkeit des Wertes, den der Zähler gesendet hat (Beispiel: 1 Impuls für 10 m³).


Maximal angezeigter Durchfluss: Maximal angezeigter Durchfluss auf dem Tachymeter (in m³/h).

Mögliche Werte: 0 – 100 (Auflösung: 0,01).

Default-Wert: 10

3.2 MESSUNGEN

Auf den Reiter Messung klicken (9). Im danach erscheinenden Fenster kann das Messwertarchiv des Geräts konfiguriert werden:

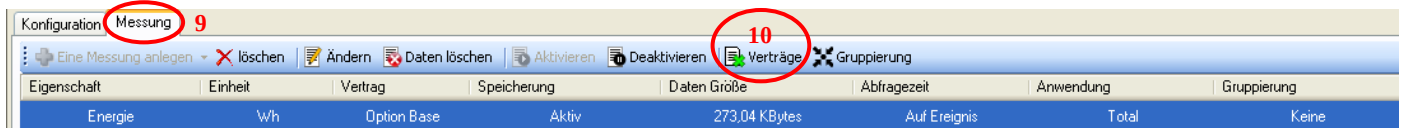

Verfügbar sind die folgenden Steuerbefehle:

- **Eine Messung anlegen:** ermöglicht das Erstellen des Messwertarchivs nach Auswahl der Messungsart.
- **Löschen:** ermöglicht das Entfernen des Messwertarchivs nach Bestätigung.
- **Daten löschen:** ermöglicht das Löschen (leeren) des Messwertarchivs nach Bestätigung.
- **Aktivieren:** ermöglicht die Aktivierung der Speicherung der Messungen im Archiv.
- **Deaktivieren:** ermöglicht die Deaktivierung der Speicherung der Messungen im Archiv.
- **Ändern:** ermöglicht eine Änderung der Eigenschaften des Messwertarchivs. Nach einem linken Mausklick auf diese Schaltfläche erscheint folgendes Fenster:

Die Eigenschaften des Messwertarchivs können geändert werden.


- **Speicherung Status:** ermöglicht eine Aktivierung oder Deaktivierung der Datenspeicherung.
Standardeinstellung: Aktiv
Mögliche Werte: Aktiv oder Inaktiv

- **Abfragezeit:** ermöglicht die Parametrierung der Abstände zwischen den Speicherungen.
Standardeinstellung: 5 Minuten
Mögliche Werte:
 - Nach Ereignis: bei jedem, auf dem Kommunikationsobjekt erhaltenen Wert.
 - 1 Minute
 - 2 Minuten
 - 3 Minuten
 - 5 Minuten
 - 10 Minuten
 - 15 Minuten
 - 30 Minuten
 - 45 Minuten
 - 1 Stunde
 - 2 Stunden
 - 3 Stunden
 - 5 Stunden
 - 12 Stunden
 - 1 Tag
- **Verträge:** ermöglicht die Auswahl der Vertragsart und die Konfigurierung des zugehörigen Tarifs, der auf die Messung angewendet wird (siehe § Verträge).
- **Referenz Periode:** ermöglicht die Parametrierung eines Bezugszeitraums für die Bestimmung der Verbrauchsverläufe und der Trends, die im domovea-Client angezeigt werden.
Mögliche Werte:
 - **Kein:** Es werden keine Historie und keine Trends angezeigt.
 - **Festes Datum:** Die Historie und die Trends werden im Verhältnis zu einem festen Datum berechnet.
 - **Gleitender Datum:** Die Historie und die Trends werden im Verhältnis zu einem festen Zeitraum berechnet.
 - *Ein Tag:* Berechnung im Verhältnis zum vorhergehenden Tag.
 - *Eine Woche:* Berechnung im Verhältnis zur vorhergehenden Woche.
 - *Ein Monat:* Berechnung im Verhältnis zum vorhergehenden Monat.
 - *Ein Jahr:* Berechnung im Verhältnis zum vorhergehenden Jahr.
 - *Benutzerdefiniert:* Berechnung im Verhältnis zu einem Zeitraum, der am gewählten Datum beginnt und am Tag vor dem aktuellen Datum endet.
Beispiel: Wenn das aktuelle Datum der 24. Juni 2011 und der gewählte Tag der 17. Juni 2011 ist, werden die Historie und die Trends auf Grundlage des Zeitraums 17. Juni 2011 bis 23. Juni 2011 berechnet.
 - **Tage synchronisieren:** ermöglicht den Vergleich gleicher Wochentage innerhalb des gewählten Bezugszeitraums.

- Verträge (10):


Ein Vertrag legt den Strompreis für eine Anlage fest. Er besteht aus einem oder mehreren Tarifen, die den Strompreis für einen bestimmten Zeitraum festlegen (Tag, Uhrzeit).

Klicken Sie auf die Schaltfläche Verträge . Es erscheint das Fenster Vertragsverwaltung.

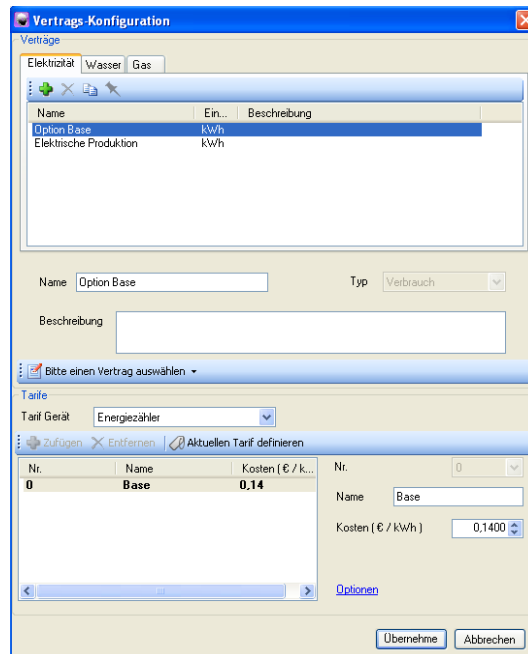

Hier können die Parameter der Vertrags- und Tarifverwaltung eingestellt werden:

- **Bitte ein Modell auswählen:** ermöglicht die Auswahl eines Vertragstyps für die Stromversorgung der Anlage.
Das Vertragsmodell kann aus einer Liste ausgewählt oder vom Benutzer definiert werden.
Es ist möglich, mehrere Abonnements zu erstellen und diese mehreren Messungen zuzuordnen.

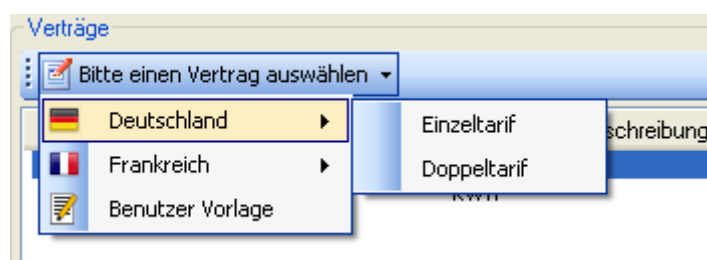

- **Beschreibung:** ermöglicht eine genaue Beschreibung des Vertrags.

- **Tarif Gerät:** Nur elektrische Energie (bei Verwendung eines Apparats zur Erkennung des aktuellen Tarifs). Ermöglicht die Auswahl des Geräts für die Verwaltung des Tarifs der elektrischen Anlage. Je nach gewähltem Tarif wird eine Tarifliste im Tarifverwaltungs Fenster angezeigt. Verfügbar sind die folgende Steuerbefehle und Parameter:
 - **Zufügen:** ermöglicht das Hinzufügen eines Tarifs (nur bei benutzerdefiniertem Vertrag verfügbar).
 - **Löschen:** ermöglicht das Löschen eines Tarifs (nur bei benutzerdefiniertem Vertrag verfügbar).
 - **Aktueller Tarif definieren:** ermöglicht die Festlegung des gewählten Tarifs als aktuellen Tarif der Anlage (dieser Tarif erscheint in Fettschrift im Fenster der Tarifverwaltung).
 - **Id:** ermöglicht die Wertdefinition des Objekts Tarif, das den ausgewählten Tarif aktiviert (nur bei benutzerdefiniertem Vertrag verfügbar).
 - **Name:** ermöglicht eine genauere Beschreibung des Tarifs.
 - **Kosten (€ / kWh):** ermöglicht die Festlegung des Tarifs der kWh.
 - **Währung konfigurieren:** ermöglicht die Konfigurierung der verwendeten Währung.
 - **Koeffizient der Gasumwandlung:** Stellt die Menge an Energie (in kWh) dar, die in einem m³ Erdgas enthalten ist. Dieser Koeffizient variiert entsprechend der Höhenlage und der Zusammensetzung des Gases, er ist der Gasrechnung zu entnehmen.
 - **Übernehmen:** ermöglicht die Bestätigung der Änderungen.
 - **Abbrechen:** ermöglicht die Stornierung der Änderungen.

Tarifänderung anhand von Sequenzen

Der Tarif kann ebenfalls anhand einer Sequenz nach Eintritt eines Ereignisses (Tasterbetätigung) oder entsprechend einer Zeitspanne festgelegt werden (siehe Bedienungsanleitung domovea Automation). In diesem Fall wählt der Benutzer den anzuwendenden Tarif aus.

- Anwendung und Gruppierungen:


Durch den Anwendung und die Gruppierungen können mehrere Zähler zusammengelegte oder voneinander getrennt werden (zum Beispiel Steckdosen im Erdgeschoss und Steckdosen im ersten Stock).

- Der Anwendung ist vordefiniert (Anwendung RT2012), die Bezeichnungen oder Symbole können nicht geändert werden.
- Gruppierungen können ab dem Konfigurator erstellt, geändert oder gelöscht werden.

Jede Messung kann einem Anwendung und/oder einer Gruppierung zugeordnet werden, domovea berechnet automatisch die Summe des Anwendung oder der Gruppierung.

4. ANZEIGE DER ENERGIEFUNKTIONEN

4.1 BILDSCHIRM VOM TYP ANZEIGE DER MOMENTANLEISTUNG ODER DURCHFLUSS

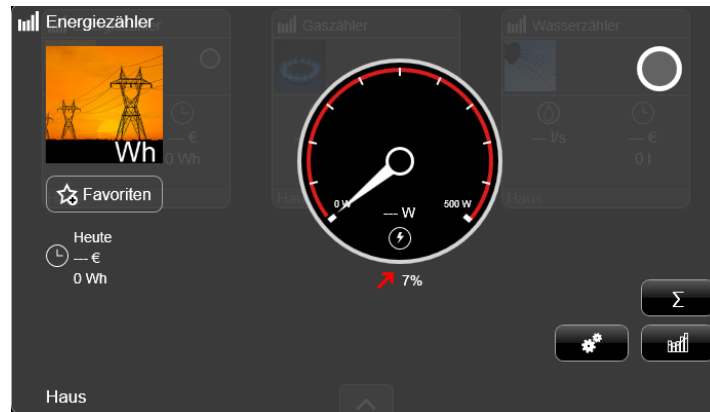

Der Bildschirm ist in 5 Bereiche unterteilt:

- **Die Indikatoren von Momentanleistung oder Durchfluss:**



- Die Momentanleistung (oder der Durchfluss) wird durch den Zeiger des Leistungsanzeigers und direkt durch den Wert angezeigt, der unter dem Zeiger erscheint.
- Der maximale Wert wird entweder im domovea-Konfigurator oder im Parametrierungsfenster der Verbrauchsanzeige definiert. Er erscheint über dem letzten Teilstrich.
- Die Warnschwelle entspricht dem Beginn der roten Zone der Verbrauchsanzeige. Diese wird im domovea-Konfigurator oder im Parametrierungsfenster des Zählers definiert. Die Grundlage der Warnschwelle ist der aktuelle Tarif.
- Bei Verwendung eines kompatiblen Geräts (nur elektrische Energie) bewirkt das Drücken auf den Indikator oder die graue, ihn umgebende Zone das Senden des Objekts "Dynamische Auffrischung" an den mit dem Gerät verbundenen Zähler.

- Die Tendenz:

Eine Tendenz wird anhand der Verbrauchsdaten berechnet.

Sie entsteht durch einen Vergleich:

- "Tachymeter"-Ansicht: die Tagesdaten im Vergleich zu den Vortagsdaten.
- "Kurven"-Ansicht: die Daten des laufenden Zeitraums im Vergleich zum Referenzzeitraum.

Die verglichenen Daten haben einen vergleichbaren Endzeitpunkt.

Beispiel:

- Wenn es bei Aufrufen einer Tagesansicht 15 Uhr ist, werden die Tagesdaten mit den Vortagsdaten verglichen, die bei 15 Uhr enden.
- Wenn man im Monat März eines Jahres eine Grafik in Jahresansicht aufruft, werden die Daten des laufenden Jahres mit den Vorjahresdaten bis zum Monat März verglichen.


Das Ergebnis wird in Prozent angezeigt. Unter -2% geht die Tendenz in Richtung einer Verbrauchssenkung, über 2% in Richtung einer Verbrauchssteigerung, zwischen diesen beiden Werten ist der Verbrauch stabil.

- Der tägliche Verbrauch:




- **Der tägliche Stromverbrauch** (4) wird in Wh oder kWh angegeben und zeigt den zwischen 00:00 Uhr und der aktuellen Uhrzeit verbrauchten Strom an.
- **Die täglichen Stromkosten** (5) werden in der jeweiligen Währung angegeben und zeigen die Kosten für den zwischen 00:00 Uhr und der aktuellen Uhrzeit verbrauchten Strom an.

- **Die Indikatoren:**

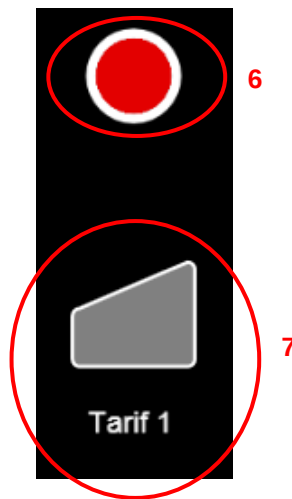

- Der **Indikator für Schwellenwertüberschreitung oder Lecks** (6) (siehe §.4.3).
- Der **Tarif-Indikator** (7) zeigt an, welcher Tarif aktuelle für das Gerät angewendet wird und ermöglicht die Auswahl des angezeigten Tarifs.

- **Die Schaltflächen:**

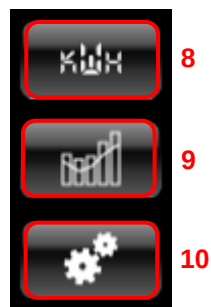

- Durch Betätigung der Schaltfläche **Verbrauch** (8) werden folgende Werte dargestellt:
 - Gesamtverbrauch der Anlage in kWh seit Anschluss des Zählers.
 - Gesamtverbrauch für den teuersten Tarif in kWh.
 - Gesamtverbrauch für die anderen Tarife in kWh.



- Durch Betätigung der Schaltfläche **Ansicht Historie** (9) wird der Verbrauchsverlauf des Geräts angezeigt (siehe §.4.2).
- Durch Berühren der Schaltfläche **Parameter** (10) wird das Konfigurationsfenster der Ansichtsfenster geöffnet (siehe §.4.3).

4.2 DISPLAY VOM TYP GRAFISCHE VERBRAUCHSDARSTELLUNG

- **Art der angezeigten Daten:**
 - Der Stromverbrauch der aktuellen Periode wird durch ein lila Verlaufsschema angezeigt.
 - Der Stromverbrauch des Bezugszeitraums wird durch eine orangefarbene Kurve angezeigt. Die Einheit der Abszisse ist abhängig vom gewählten Zeitraum.
- **Darstellungsbeispiele in Abhängigkeit vom aktuellen Zeitraum:**
 - Beispiel für eine grafische Darstellung vom Typ Einheitstarif:



- Beispiel für eine grafische Darstellung vom Typ Multi-Tarif:



Bei einem Multi-Tarif ist der teuerste Tarif jeweils grau hinterlegt. Die anderen Tarife werden nicht unterschieden.

- Beispiel für eine grafische Darstellung vom Typ Woche:



- Die Schaltflächen:

- Auswahl der aktuellen Periode:



- In der Schaltfläche **Auswahl des Typs der Periode** (1) kann der Typ des aktuellen Zeitraums (Heute, Tag, Wochen, Monat oder Jahr) mit dem Pfeil rechts gewählt werden.
- In der Schaltfläche **Auswahl der Periode** (2) kann der Zeitraum mit den Pfeilen rechts und links ausgewählt werden.


- Auswahl der angezeigten Daten:



- Durch Betätigung von **Aktueller Verbrauch** (3) kann der Verlaufsbericht des Stromverbrauchs im aktuellen Zeitraum ein- und ausgeblendet werden.
- Durch Betätigung von **Verbrauch Referenzzeitraum** (4) kann die Stromverbrauchskurve des Referenzzeitraums ein- und ausgeblendet werden.
- Durch Betätigung von **Alle Tarife** (5) können die Tarife ausgewählt werden, die zur Berechnung des Verbrauchs im aktuellen und im Referenzzeitraum verwendet werden.

- Detaillierte Darstellung des Verbrauchs:

Durch einen Klick auf einen Strahl des Verlaufsdiagramms wird der detaillierte Verbrauch eines Teils des ausgewählten Verbrauchszeitraums angezeigt.

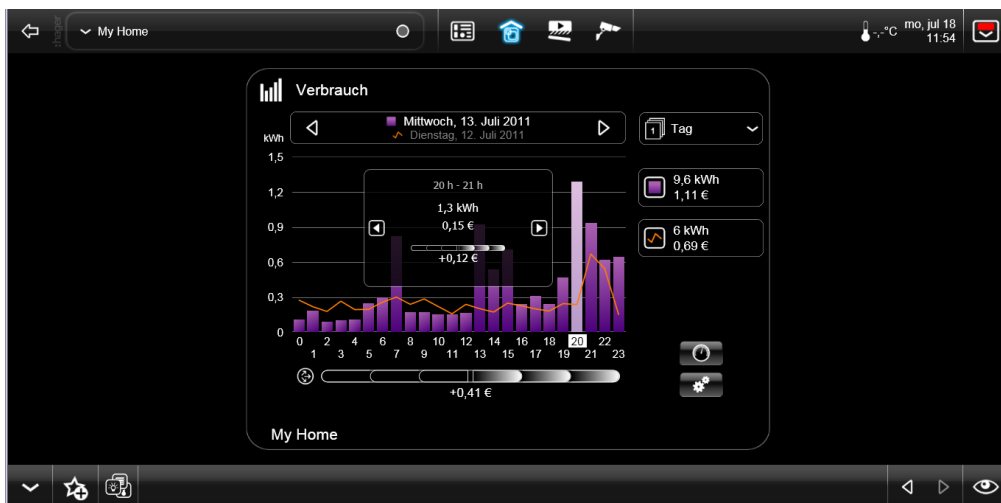

4.3 ENERGIEÜBERSICHT-BILDSCHIRME

4.3.1 BEDIENFELD

Das Bedienfeld umfasst ein "Energie"-Widget. Dieses Energie-Widget erscheint anstelle der Kameras (dynamische Anzeige), wenn es in den Profileinstellungen aktiviert wird.

Das Widget ermöglicht die Anzeige des Gesamtgebrauchs der einzelnen Energiekomponenten (Elektrizität, Wasser, Gas).


HINWEIS: Der Anzeigezeitraum dieser Messungen kann in der Energie-Übersichtsanzeige (siehe nächstes Kapitel) geändert werden.



4.3.2 AUSWERTUNG ENERGIE

Die Auswertung Energie fasst sämtliche Anwendungs- und Gruppierungsdaten zusammen, mit der Schaltfläche (1) kann zwischen den Anwendungs- und den Gruppierungsdaten gewechselt werden.

Der Anzeigezeitraum dieser Ansicht kann mit der Schaltfläche für die Zeitraum-Auswahl (2) geändert werden.

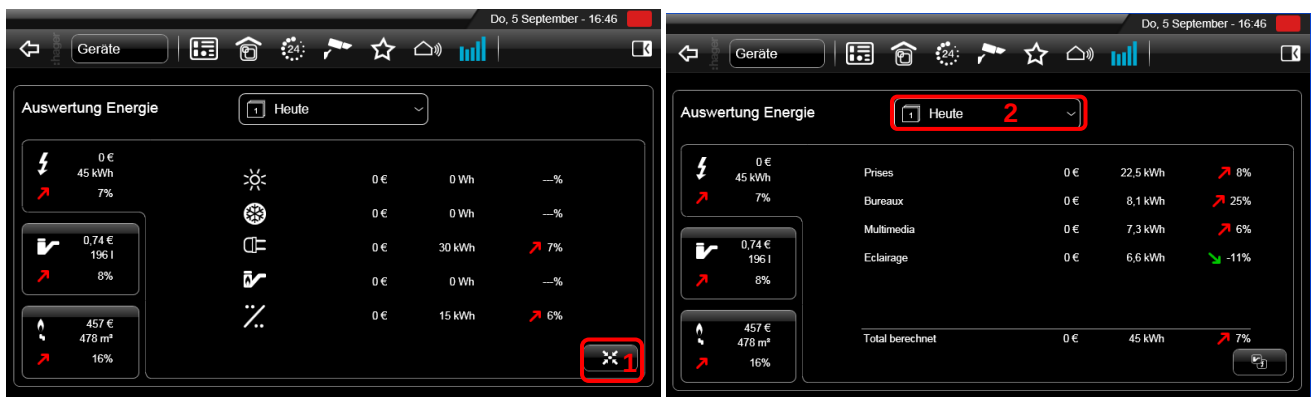

4.4 EINSTELLUNGEN SCREEN



- Alarm-Grenze:

- Klicken Sie auf **Alarm-Grenze Verbrauch (€/Tag)** um die Schwelle festzulegen, ab welcher der Stromverbrauchsindikator eine Überschreitungswarnung ausgibt. Die Eingabe dieses Grenzwerts erfolgt mit den Schaltflächen + / - (1) oder durch einen Klick auf die Schaltfläche Taschenrechner (2), um mit den Tasten des Taschenrechners den Wert direkt einzutragen.
- Klicken Sie auf **ok** für eine Bestätigung der Änderungen oder auf **ende** für eine Stornierung der Änderungen.



- Maximum:

- Klicken Sie auf **Maximale Leistung**, um die Obergrenze des Stromverbrauchsindikators zu definieren (3). Dieser Schwellenwert kann mit den Schaltflächen + / - (4) eingestellt werden.



- Klicken Sie auf **ok** für eine Bestätigung der Änderungen oder auf **ende** für eine Stornierung der Änderungen.

- **Betriebsart:**

- Klicken Sie auf **Betriebsart** für eine Einstellung des Referenzzeitraums.
Mögliche Werte:
 - **Kein:** Es werden keine Historie und keine Trends angezeigt.
 - **Festes Datum:** Die Historie und die Trends werden im Verhältnis zu einem festen Datum berechnet.
 - **Gleitendes Datum:** Die Historie und die Trends werden im Verhältnis zu einem festen Zeitraum berechnet.
- Klicken Sie auf **ok** für eine Bestätigung der Änderungen oder auf **ende** für eine Stornierung der Änderungen.

- **Datum:** (Nur verfügbar in der Betriebsart Festes Datum)

- Klicken Sie auf **Datum**, um das Datum des Referenztags zu definieren.
- Klicken Sie auf **ok** für eine Bestätigung der Änderungen oder auf **ende** für eine Stornierung der Änderungen.

- **Intervall:** (Nur verfügbar in der Betriebsart Gleitendes Datum)


- Klicken Sie auf **Intervall**, um den Typ der Referenzperiode und das Datum des Beginns der Referenzperiode zu definieren.
Mögliche Werte:
 - **Ein Tag:** Anzeige des Verbrauchs im Verhältnis zum vorhergehenden Tag.
 - **Eine Woche:** Anzeige des Verbrauchs im Verhältnis zur vorhergehenden Woche.
 - **Ein Monat:** Anzeige des Verbrauchs im Verhältnis zum vorhergehenden Monat.
 - **Ein Jahr:** Anzeige des Verbrauchs im Verhältnis zum vorhergehenden Monat.
 - **Benutzerdefiniert:** Anzeige des Verbrauchs im Verhältnis zu einem Zeitraum, der am gewählten Datum beginnt und am Tag vor dem aktuellen Datum endet.
Beispiel: Wenn das aktuelle Datum der 24. Juni 2011 und der gewählte Tag der 17. Juni 2011 ist, werden die Historie und die Trends auf Grundlage des Zeitraums 17. Juni 2011 bis 23. Juni 2011 berechnet.
 - **Tage synchronisieren:** ermöglicht den Vergleich gleicher Wochentage innerhalb des gewählten Bezugszeitraums.
- Klicken Sie auf **ok** für eine Bestätigung der Änderungen oder auf **ende** für eine Stornierung der Änderungen.

4.5 ENERGIE-GERÄTE IN DEN SEQUENZEN


Ermöglicht die Einbindung eines Energie-Gerätes in die Liste der Auslöser einer Sequenz.

Beispiel: Abschalten des Warmwasserbereiters oder der Schwimmbadheizung, sobald der Energieverbrauch einen bestimmten Grenzwert überschreitet.

- **Ereignis für ein Gerät** in der Liste der Auslöser einer Sequenz hinzufügen (siehe Bedienungsanleitung domovea Automation),
- **Geräte** aus der Liste auswählen,
- **Energieverwaltung** bearbeiten
- Gerät **Zähler** (1) auswählen und mit Drag & Drop in das Feld **Gerät einfügen** (2) des Konfigurationsfensters „Geräte Auslöser konfigurieren“ verschieben.

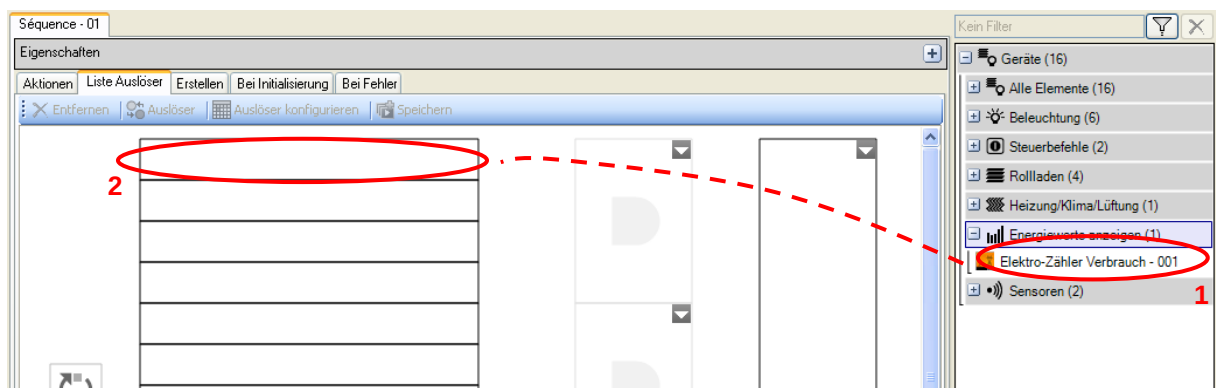

- Im linken Operand (3) das zu verwendende Gerät auswählen,
- Im rechten Operand (4) die Variable auswählen.

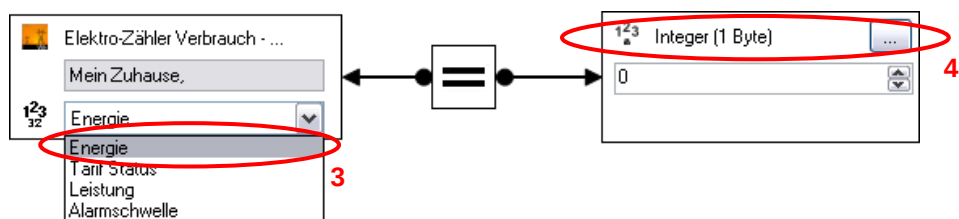

5. ANHANG

5.1 KONFIGURATIONSBEISPIEL DES EINGANGSMODULS TXA306:

■ Obligatorische Einstellungen, nicht verändern ■ Anlagenspezifische Einstellungen ■ Für die Zählung nicht maßgebend		
Zähler Eingang 1		
Format des Zählwertes	4 Bytes	■
Startwert	0	■
Zwischenzählwert	1	■
Hauptzählwert	10000000	■
Aktive Flanke	Steigende Flanke (Schliesser)	■
Zählschritt	1	■
Impuls Anzahl für 1 Zählschritt	1	■
Zählerstand periodisches Senden	Periodisches Senden (Zeit)	■
Zeitintervall	1 h	■
Objektwert für Haupt- / Zwischenzählwert erreicht oder überschritten	1	■
Hoch- oder Herunterzählen	Hochzählen	■
Zwischenzählwert erreicht-Objekt senden	Nicht benutzt	■
Hauptzählwert erreicht-Objekt senden	Nicht benutzt	■
Zählverhalten wenn Grenzwert erreicht	Weiter zählen	■
Zwischenzählwert Senden wenn Zählerstand erreicht oder überschritten	Nicht benutzt	■
Hauptzählwert Senden wenn Zählerstand erreicht oder überschritten	Nicht benutzt	■
Zählerstand Senden bei Initialisierung	Nicht benutzt	■
Zählverhalten wenn Zählerkapazität erreicht	Wenn Grenzwert erreicht, Zählerstand zurückse	■
Zählerwert Senden bei Busspannungswiederkehr	Nicht benutzt	■
Zählwerte änderbar	Nicht benutzt	■
Zähler Reset nach Download	Nicht benutzt	■

Erforderliche Einstellungen:

- **Periodische Sendung des Zählerstandes:** ermöglicht die Festlegung eines periodischen Sendebetriebs.
Mögliche Werte: Keines – Periodisches Senden (Wert) – Periodisches Senden (Zeit)
Defaultwert: Periodisches Senden (Zeit)
- **Zeitintervall:** ermöglicht die Festlegung eines Zeitintervalls zwischen zwei Telegrammen je nach Energieart.
Defaultwert: 1 h
Mögliche Werte: 1 s, 2 s, 3 s, 4 s, 5 s, 10 s, 20 s, 30 s, 1 min, 2 min, 3 min, 4 min, 5 min, 10 min, 15 min, 30 min, 1 St, 2 St, 3 St, 6 St, 12 St, 24 St.